

Protokol o zkoušce vody .2536/20

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Zákazník : **Obec Slatiny**

Slatiny p. 19; 506 01 Jičín

Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing. dne 3.6.20 - 9:00 Datum zahájení/ukončení zkoušek : 4.6.20 / 8.6.20 Typ rozboru :D.dodávaná voda

Místo odběru : **Slatiny p. 19 OÚ**

číslo vzorku : 2693/20

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
chloridy	mg/l	92,6	100	±5%	SOP 2-Z37/A


Vzorek byl odebrán podle postup SOP Vz-1. Hodnocení výsledku bylo provedeno porovnáním s hygienickými limity vyhlášky . 252/2004 Sb. (Příloha 1), bez rozlišení závažnosti případného překročení limitu. Hodnoty, které limitem nevyhovují, jsou označeny "!".

Zkušební laboratoř . 4036 je odborně způsobilá podle normy SN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří".

Laboratoř je oprávněna provádět kontrolu jakosti vody podle zákona . 274/2006 Sb. v platném znění, číslo laboratoře v registru PIVo AS00000403600.

Metody, na něž se vztahuje OSVĚDČENÍ O SPRÁVNÉ KVALITĚ PRÁCE LABORATOŘE, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné externím dodavatelem kódem S. Protokol může být reprodukován pouze jako celek. Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke vzorku, který je uveden na tomto protokolu. Laboratoř neodpovídá za informace poskytnuté zákazníkem.

V Pardubicích : 8.6.2020

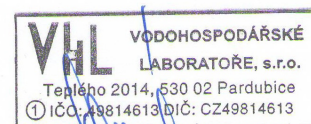

Ing. Zdeněk Šulíček